









Відомість документів, на які посилаються та які додаються

Позначення	Назва	Кільк.	Примітка
	<u>документи, на які посилаються</u>		
НАПБ А.01.001-2014	Правила пожежної безпеки в Україні		
ДБН В.2.5-56:2014	Інженерне обладнання будинків і споруд.		
	Системи протипожежного захисту		
НПАОП 40.1-1.21-98	Правила безпечної експлуатації		
	електроустановок споживачів		
ДСТУ Б В.2.5-82:2016	Електробезпека в будівлях і спорудах.		
	Вимоги до захисних заходів від ураження		
	електричним струмом		
НПАОП 40.1-1.32-01	Правила будови електроустановок.		
	Електрообладнання спеціальних установок		
СОУ-Н ЕЕ	Правила будови електроустановок.		
40.1-21677681-88:2013	Пожежна безпека електроустановок		
ДБН В.1.1-7:2016	Пожежна безпека об'єктів будівництва		
ДСТУ Б В.1.1-36:2016	Визначення категорій приміщень, будинків,		
	установок за вибухопожежною та пожежною		
	небезпекою		
ПУЕ	Правила улаштування електроустановок		
ДБН А.2.2-3:2014	Склад та зміст проектної документації		
	на будівництво		
ДСТУ-Н CEN/TS	Системи пожежної сигналізації та		
54-14:2009	оповіщення. Частина 14. Настанови щодо		
	побудови, проектування, монтування,		
	введення в експлуатацію, експлуатування і		
	технічного обслуговування		
	<u>Документи, які додаються</u>		
10/05-23-ПС.С	Специфікація обладнання та матеріалів		

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам інв. №							Аркуш	
									1-2	
			Зм.	Кіл.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	14-23-ПС	

Умовні позначення	
Позначення	Найменування
	Прилад приймально-контрольний пожежний
	Сповіщувач автоматичний пожежний димовий
	Сповіщувач автоматичний пожежний тепловий
	Сповіщувач пожежний ручний
	Оповіщувач світловий "Аварійне освітлення"
	Оповіщувач світло-звуковий "ВИХІД"
	Мережа пожежної сигналізації
	Мережа оповіщення про пожежу

Літерні позначення	
Позначення	Найменування
ARK	Прилад приймально-контрольний пожежний
BTH	Сповіщувач пожежний димовий
BTk	Сповіщувач пожежний тепловий
BTM	Сповіщувач пожежний ручний
BIALS	Оповіщувач світло-звуковий
BIAL	Показчик світловий

Розшифрування літерно-цифрових умовних позначень

XXX X.XX

Порядковий номер сповіщувача в шлейфі пожежної сигналізації

Номер шлейфа пожежної сигналізації

Літерне позначення

Інв. № ор.	Зам інв. №
	Підпис і дата


Зм.	Кіл.	Арк.	№ док	Підпис	Дата	14-23-ПС	Аркуш
							1-3

Загальні вказівки

1. Перед початком монтажних робіт виконати розмітку трас прокладки кабелів і електропроводів пожежної сигналізації, провести пробивку отворів в стінах для прокладання кабелів, проводів та устаткування.
2. ППКП "Тірас-16.128П" встановити в приміщенні 19 на відм. 0.000 з цілодобовим чергуванням персоналу. Підключення обладнання до електромережі виконати кабелем (N)HХН FE180/E30 3х1.5. Заземлення виконати до контуру захисного заземлення.
3. Монтаж автоматичних димових та теплових пожежних сповіщувачів проводити на відстані не менше 0.6 м від вентиляційних отворів та обладнання, 0.5 м від електросвітильників. Ручні пожежні сповіщувачі встановити біля евакуаційних виходів на висоті 1.5 м від рівня підлоги, на відстані не менше 0.5 м від електроприладів і не менше 0.75 м від різного обладнання.
4. Світло-звукові оповіщувачі встановити на стіні на висоті не менше 2,2 м від підлоги, при цьому відстань від стелі до оповіщувача повинна становити не менше 150 мм.
5. Лінійну частину електропроводки пожежної сигналізації прокласти кабелем J-Y(S+Y) 2х2х0.8, який прокладається від ППКП по стінах та стелі в ПВХ гофротрубі.
6. Електропроводи лінійної частини пожежної сигналізації прокласти на відстані не менше 0.5 м від групових освітлювальних мереж та 0.25 м від поодиноких проводок.
7. Для системи світло-звукових оповіщувачів "Вихід" використовується кабель (N)HХН FE180/E30 2х1.5.
8. В місцях проходження електрокабелів і проводок через внутрішні і зовнішні стіни встановити ізоляційні трубки.
9. Перед монтажем системи пожежної сигналізації провести контроль пожежних сповіщувачів, модулів та обладнання.
10. У випадку зміни планування і призначення приміщень зміни в даний проект вносити за погодженням з органами державного пожежного нагляду.
11. За погодженням з органами державного пожежного нагляду можливе встановлення іншого обладнання, що має сертифікат відповідності України і технічні характеристики якого не нижчі, ніж передбачені цим проектом.

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам інв. №							14-23-ПС		Аркуш
											1-4
			Зм.	Кіл.	Арк.	№ док	Підпис	Дата			

Погоджено:
Замість інв. N
Підпис: дата
Інв. N ориг.

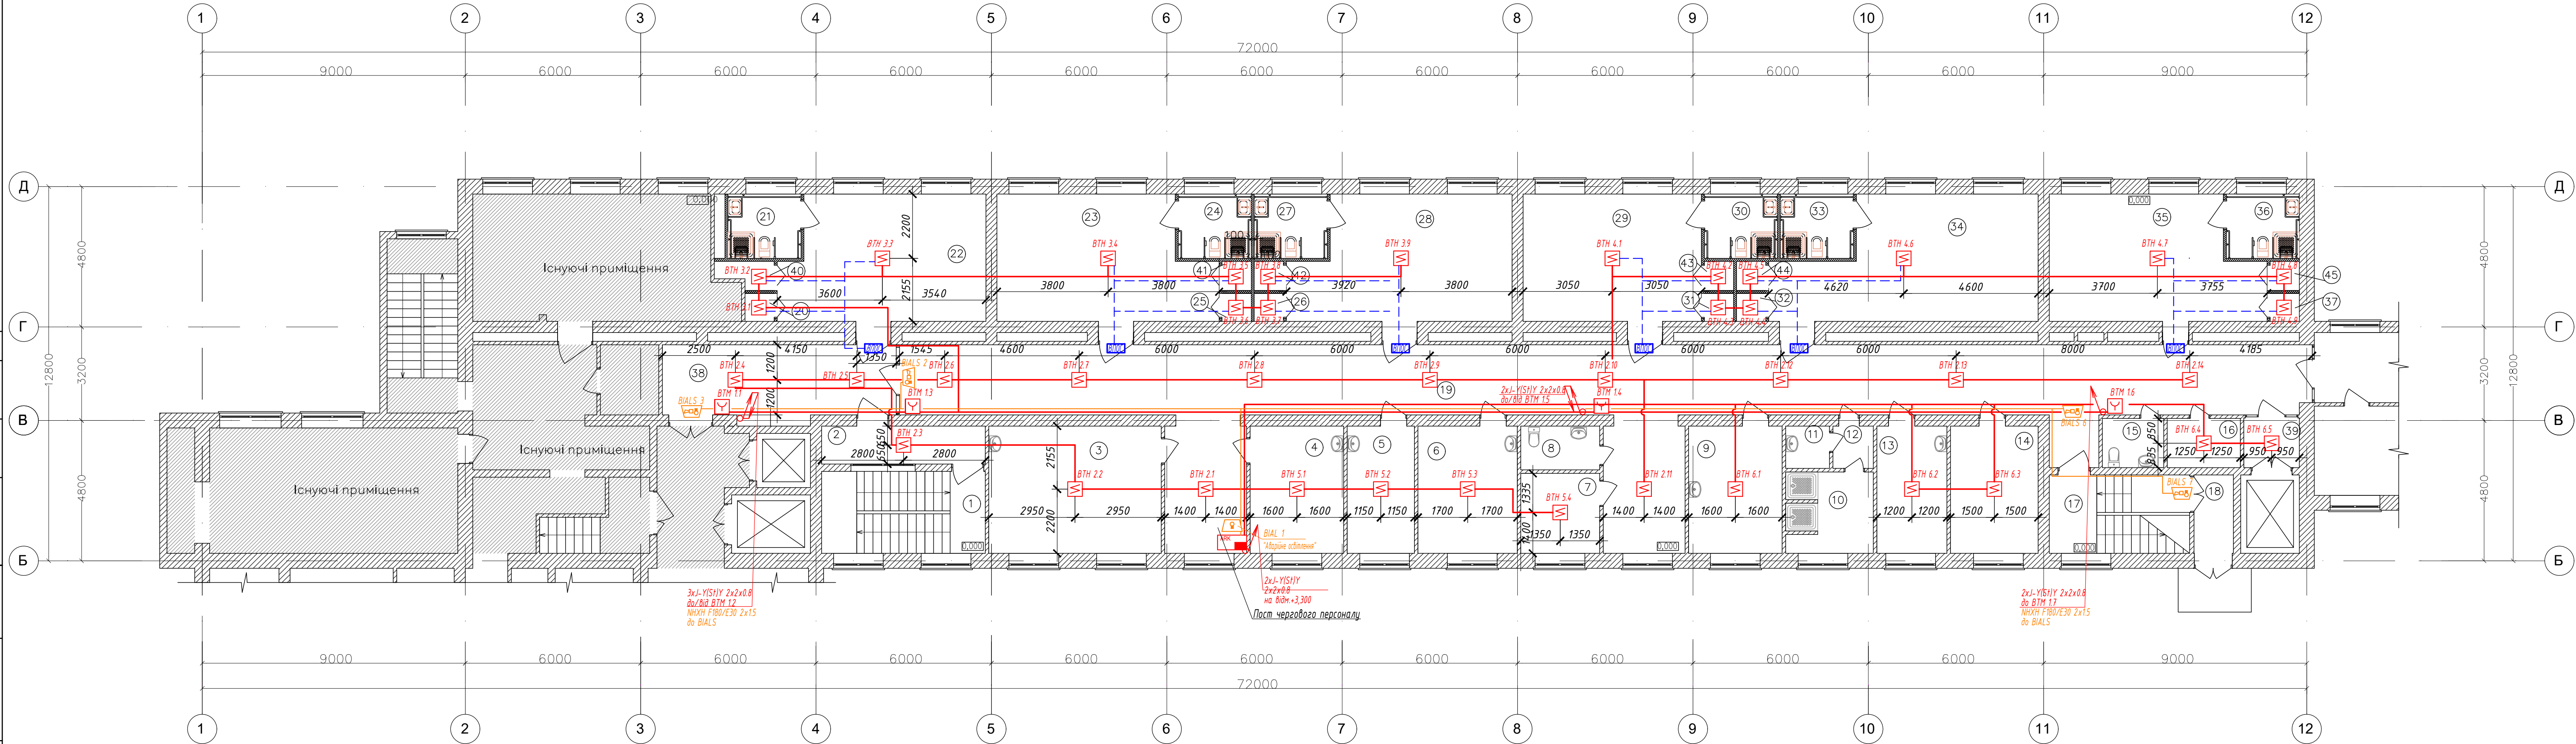


Експлікація приміщень		
Номер по плану	Найменування	Площа, (м. кв.)
1	Сходова клітка	15.70
2	Коридор	7.30
3	Ординаторська	25.90
4	Кабінет асистивних технологій	13.95
5	Кабінет старшої медсестри	10.00
6	Маніпуляційний кабінет	14.80
7	Кімната чистої білизни	7.40
8	Санвузол	4.05
9	Переб'язувальний кабінет	14.37
10	Душова	8.35
11	Санвузол	2.20
12	Коридор	2.00
13	Гардеробна	10.45
14	Кабінет проведення ультразвукових та електрофізіологічних методів дослідження	13.05
15	Санвузол	3.55
16	Приміщення для прибирального інвентаря	4.20
17	Сходова клітка	12.85
18	Тамбур	3.60
19	Коридор	140.80
20	Гардеробна	1.00

21	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
22	Палата	28.95
23	Палата	29.65
24		5.50
25	Гардеробна	1.00
26	Гардеробна	1.00
27	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
28	Палата	30.15
29	Палата	26.55
30	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
31	Гардеробна	1.00
32	Гардеробна	1.00
33	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
34	Палата	33.25
35	Палата	29.00
36	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
37	Гардеробна	1.00
38	Коридор	19.20
39	Коридор	3.25
40	Гардеробна	1.65
41	Гардеробна	1.00
42	Гардеробна	1.00
43	Гардеробна	1.00
44	Гардеробна	1.00
45	Гардеробна	1.00
Загальна площа		560.47

14-23-ПС					
Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗСЛ» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б					
Змін.	К. діл.	№ док.	Аркуш	Підпис	Дата
ГП	Романов				
Н. контр.	Вирвикишка				
Перевірив	Вирвикишка				
Розробив	Романов				
План на відм. 0.000 з розміщенням мереж та обладнання ПС				ФОП Вирвикишка В. А.	

Погоджено:	
Замість інв. N	
Підпис і дата	
Інв. N орг.	

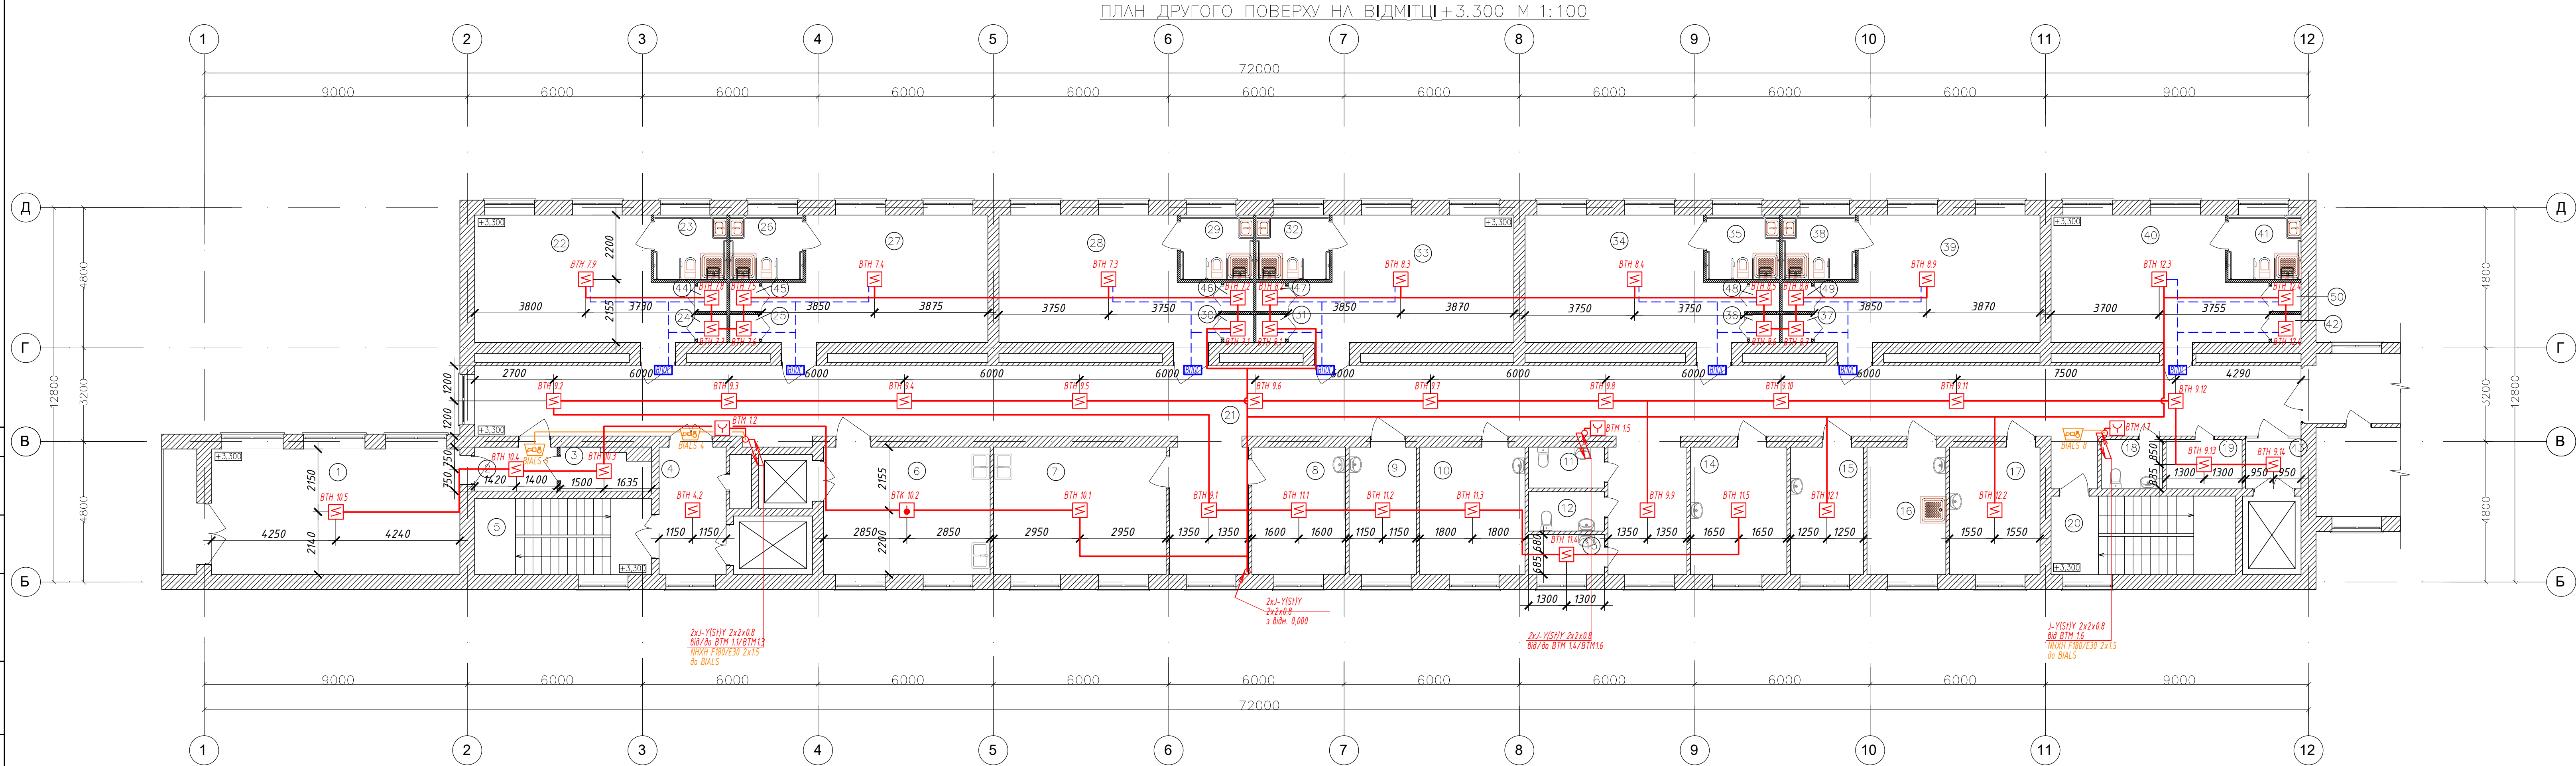

Експлікація приміщень		
Номер по плану	Найменування	Площа, (м. кв.)
1	Кабінет для проведення фізичної терапії	36.40
2	Коридор	4.25
3	Комора	4.15
4	Коридор	10.00
5	Сходово-клітка	15.75
6	Кухня	24.80
7	Кабінет для проведення ерготерапії	25.70
8	Кабінет для надання терапії мови та мовлення та організації загальної середньої освіти особам до 18 років	13.95
9	Кабінет чергової медсестри	10.00
10	Маніпуляційний кабінет	15.70
11	Санвузол	3.65
12	Санвузол	3.50
13	Приміщення для прибирального інвентаря	3.55
14	Переб'язувальний кабінет	14.20
15	Кабінет для надання психологічної допомоги	10.90
16	Санітарна кімната	11.75
17	Приміщення для набчання навичкам користування кріслом колісним	13.50
18	Санвузол	3.55
19	Кімната чистої білизни	4.40
20	Сходово-клітка	16.90
21	Коридор	175.20
22	Палата	29.30
23	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
24	Гардеробна	1.00
25	Гардеробна	1.00
26	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
27	Палата	30.15
28	Палата	29.65
29	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
30	Гардеробна	1.00
31	Гардеробна	1.00
32	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
33	Палата	30.15
34	Палата	29.60
35	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
36	Гардеробна	1.00
37	Гардеробна	1.00
38	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
39	Палата	30.15
40	Палата	29.00
41	Універсальне санітарно-гігієнічне приміщення	5.50
42	Гардеробна	1.00
43	Коридор	3.30
44	Гардеробна	1.00
45	Гардеробна	1.00
46	Гардеробна	1.00
47	Гардеробна	1.00
48	Гардеробна	1.00
49	Гардеробна	1.00
50	Гардеробна	1.00
Загальна площа		685.95


14-23-ПС					
Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху дитячої лікарні під відділення реабілітації з палати для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБ/І» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б					
Змін.	К.діл.	№ док.	Аркуш	Підпис	Дата
				Стадія	Аркуш
				РП	З
				ФОП Вирвикишка В. А.	
				1150x330	

Погоджено:

Зам інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

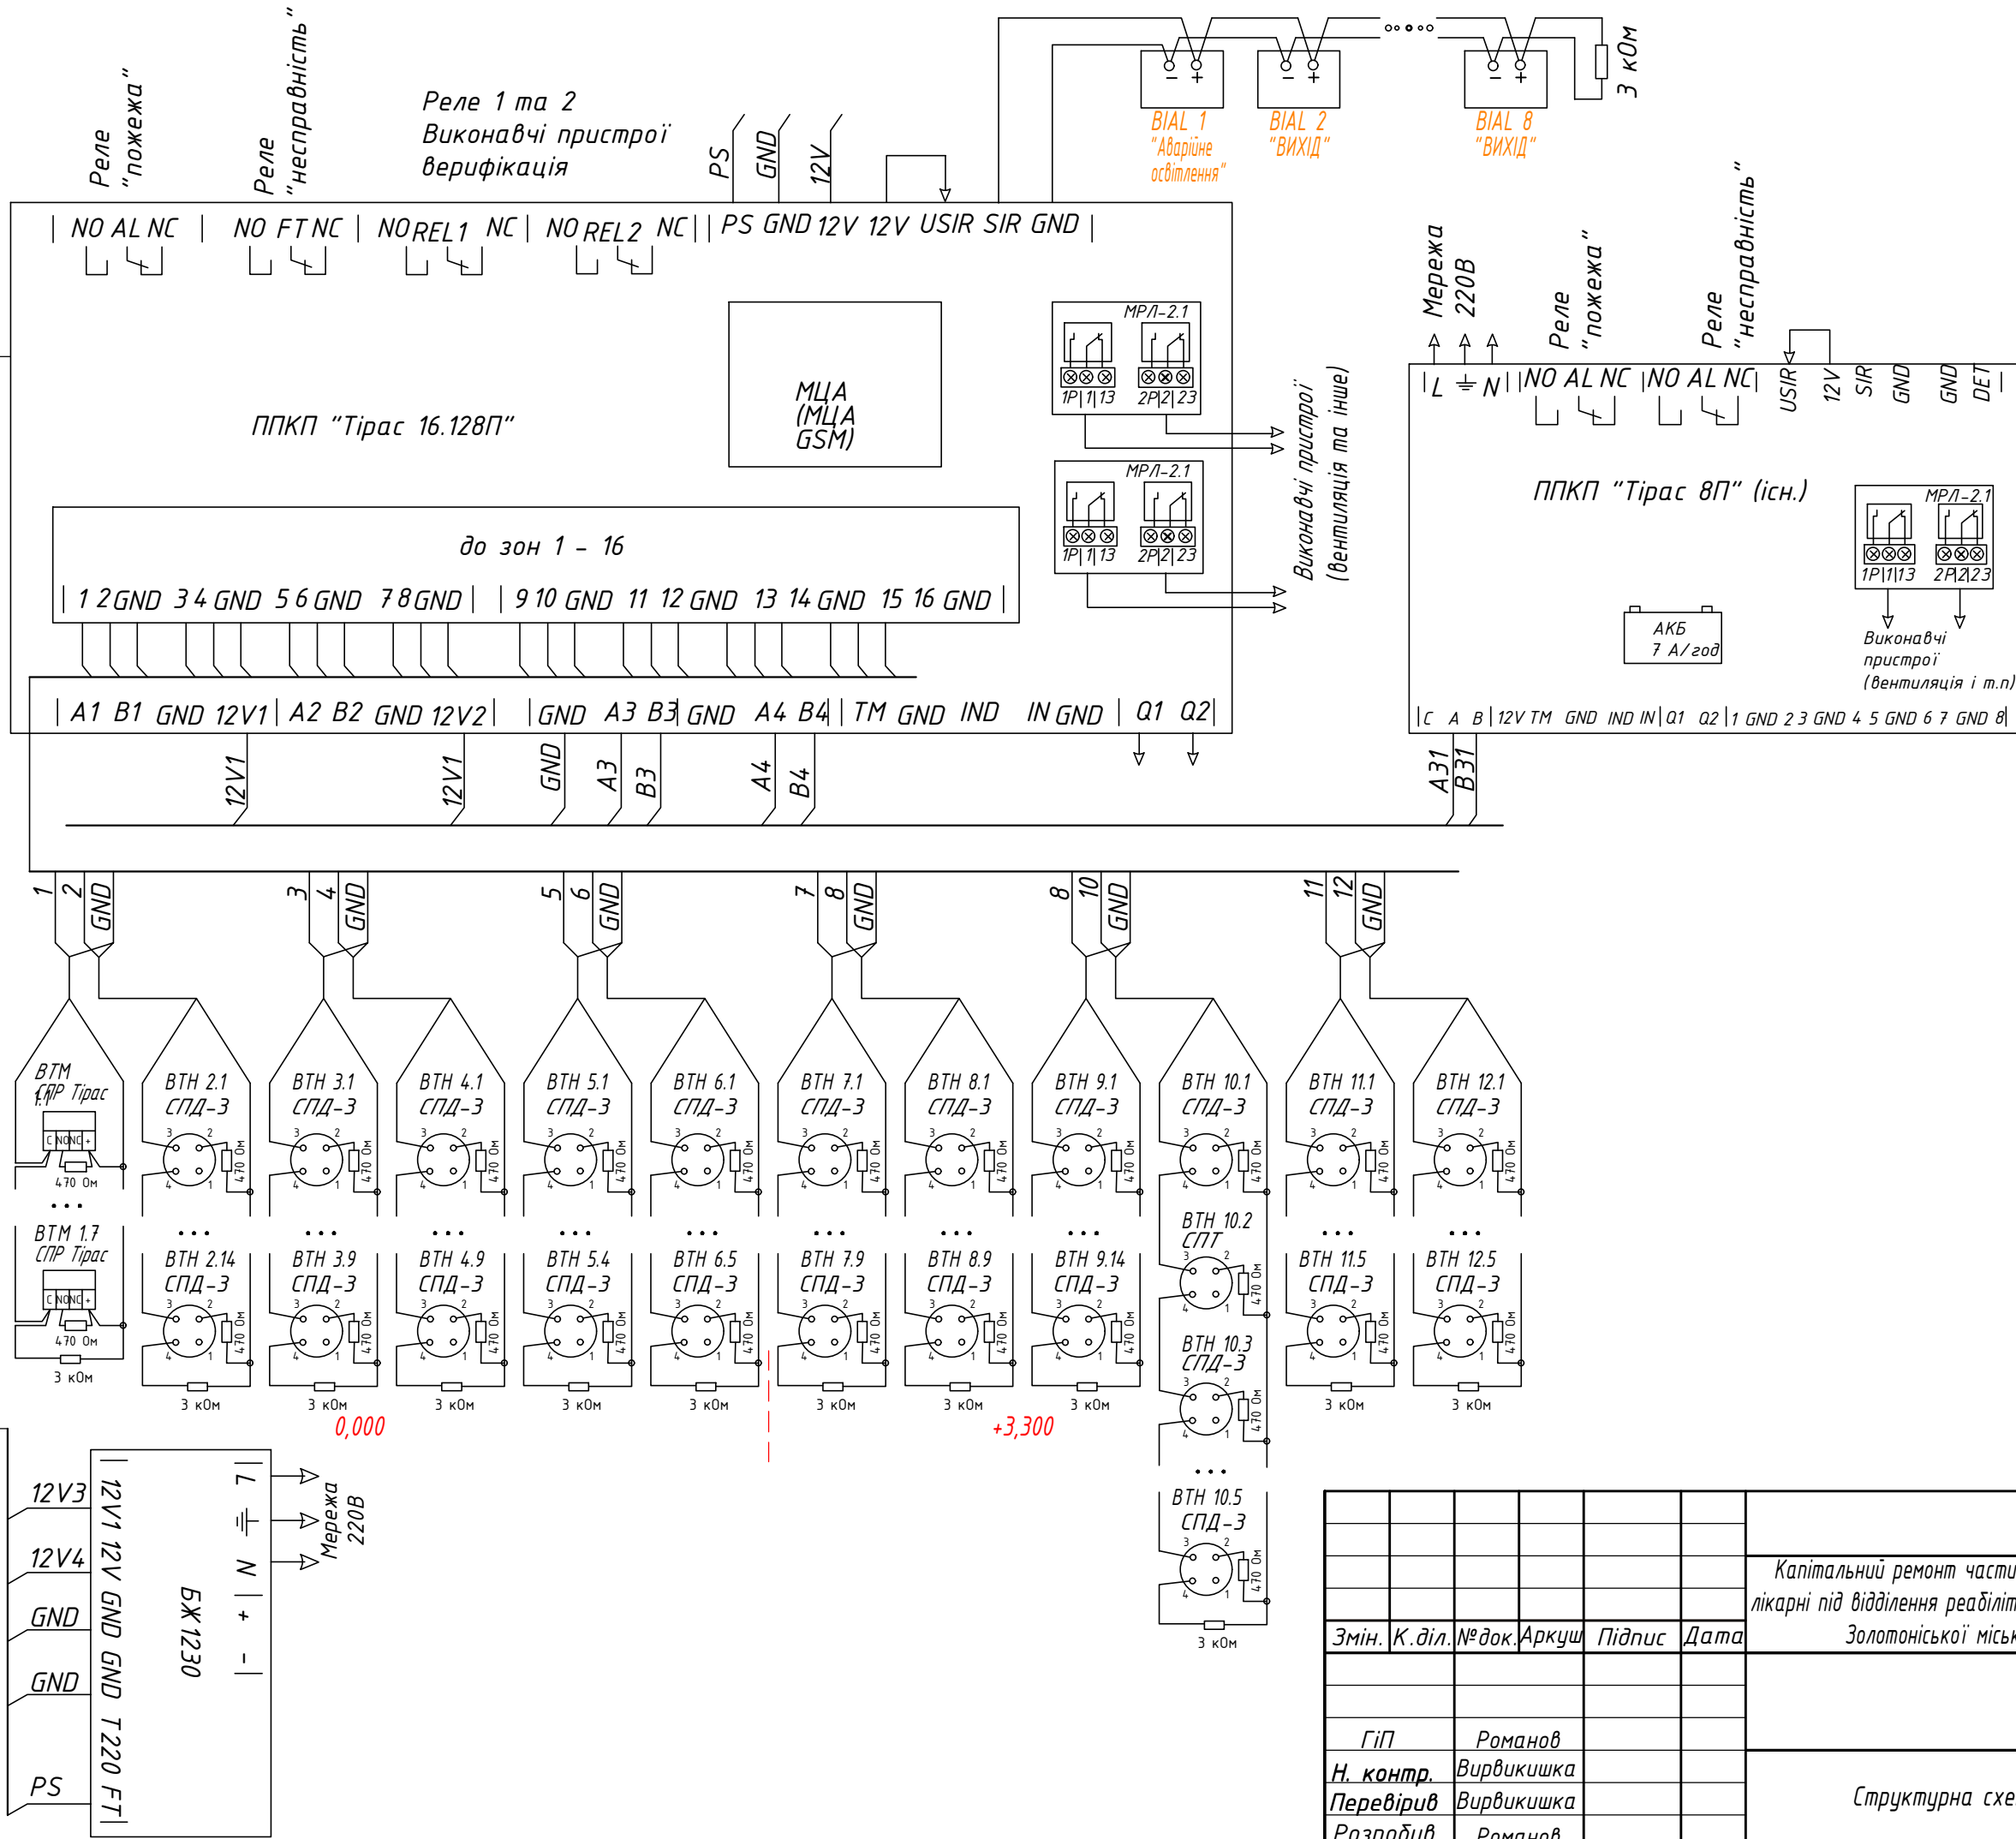

						14-23-ПС					
						Капітальний ремонт частини приміщення 1-го та 2-го поверху будівлі дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНП «ЗБЛ» Золотоніської міської ради в м. Золотоноша, по вул. Баха 32 Б					
Змін.	К.діл.	№ док.	Аркуш	Підпис	Дата				Стадія	Аркуш	Аркушів
									РП	4	
ГіП	Романов					Структурна схема СПС			ФОП Вирвикишка В. А.		
Н. контр.	Вирвикишка										
Перевірів	Вирвикишка										
Розробив	Романов										

[illegible]