

Інв. N ориг.

Підпис та дата

Зам. інв. N

Відомість робочих креслень основного комплексу ПС

Аркуш	Найменування	Примітка
1	Загальні дані	
2	Принципова схема пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу.	
3	Принципова схема підключення приладу приймально- контрольного.	
4	Принципова схема підключення світло- звукового оповіщувача та сповіщувачів.	
5	План розміщення технічних засобів пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на відм. 0.000.	
6	План розміщення технічних засобів пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на відм. -3.000.	

Відомість документів, на які посилаються та які додаються

Позначення	Найменування	Примітка
	Документи, на які посилаються	
ДСТУ EN 54-14:2005	Системы пожарной сигнализации. Требования к проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию	
ДСТУ EN 54-7:2004	Системы пожежної сигналізації.	
ДБН В.2.5-56-2014	Системы протипожежного захисту	
ДБН В.2.2-9-99	Громадські будівлі і споруди	
ДБН В.1.1-7-2002	Пожежна безпека об'єктів будівництва	
НАПБ А.01.001-2004	Правила пожежної безпека в Україні	
	Документи, які додаються	
22008-ПС.С	Специфікація обладнання	Аркушів 2

Основні показники

№ п/п	Найменування	Од. виміру	Кіл.	Примітка
1	Кількість приймально- контрольних приладів	шт.	1	
2	Кількість пожежних сповіщувачів	шт.	55	
3	Кількість світло- звукових оповіщувачів	шт.	2	

Загальні вказівки

Пожежна сигналізація

Проект пожежної сигналізації розроблено у відповідності до вимог ДБН В.2.5-13-98 "Пожежна автоматика будівель та споруд".

Проект розроблено у відповідності до діючих норм, правил та стандартів.

Оповіщення про пожежу

Проект оповіщення про пожежу виконано відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Умовні позначення на кресленнях прийняті відповідно ГОСТ 28130-89.

Перелік видів робіт на які складаються акти


1. Приховані роботи при прокладанні проводів.


2. Приховані роботи при прокладанні труб.


3. Приховані роботи при виконанні монтажу заземлювальних пристроїв.


Умовні позначення


ПКП Приймально- контрольний прилад


 Світло- звуковий оповіщувач


 Сповіщувач пожежний димовий

 Сповіщувач пожежний тепловий

 Сповіщувач пожежний ручний

 Кінцевий елемент шлейфу

 Коробка монтажна з'єднувальна




 Провід пожежної сигналізації

T1/1 Приклад позиційного позначення сповіщувача теплового пожежного

D1/1 Приклад позиційного позначення сповіщувача димового пожежного

P1/1 Приклад позиційного позначення сповіщувача ручного пожежного

M-GCM Контролер- передавач системи моніторингу


						55-ПС			
Зм.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області (коригування)			
Розробив	Ярцун				02.24	Булівля амбулаторії	Стадія	Арк.	Аркушів
Перевірів	Пономаренко				02.24		РП	1	5
ГП	Рудий				02.24				
						Загальні дані	ТОВ "Укржитлопроект"		

Формат А3




1. Шлейфи пожежної сигналізації до оповіщувачів виконати:
- до теплових оповіщувачів - проводом ПСП 2х0,4 та ПСВВ 4х0,4;
- до димових сповіщувачів - проводом ПСВВ 4х0,4.
2. Підключення світлозвучового оповіщувача та контролера- передавача системи пожежного спостереження виконати проводом ПСВВ 4х0,4.
3. Провід підключення ПКП до джерела живлення дивись у розділі " ЕТР".

220В. Від окремого автоматичного вимикача в електрощитку. Дивись розділ "ЕТР"

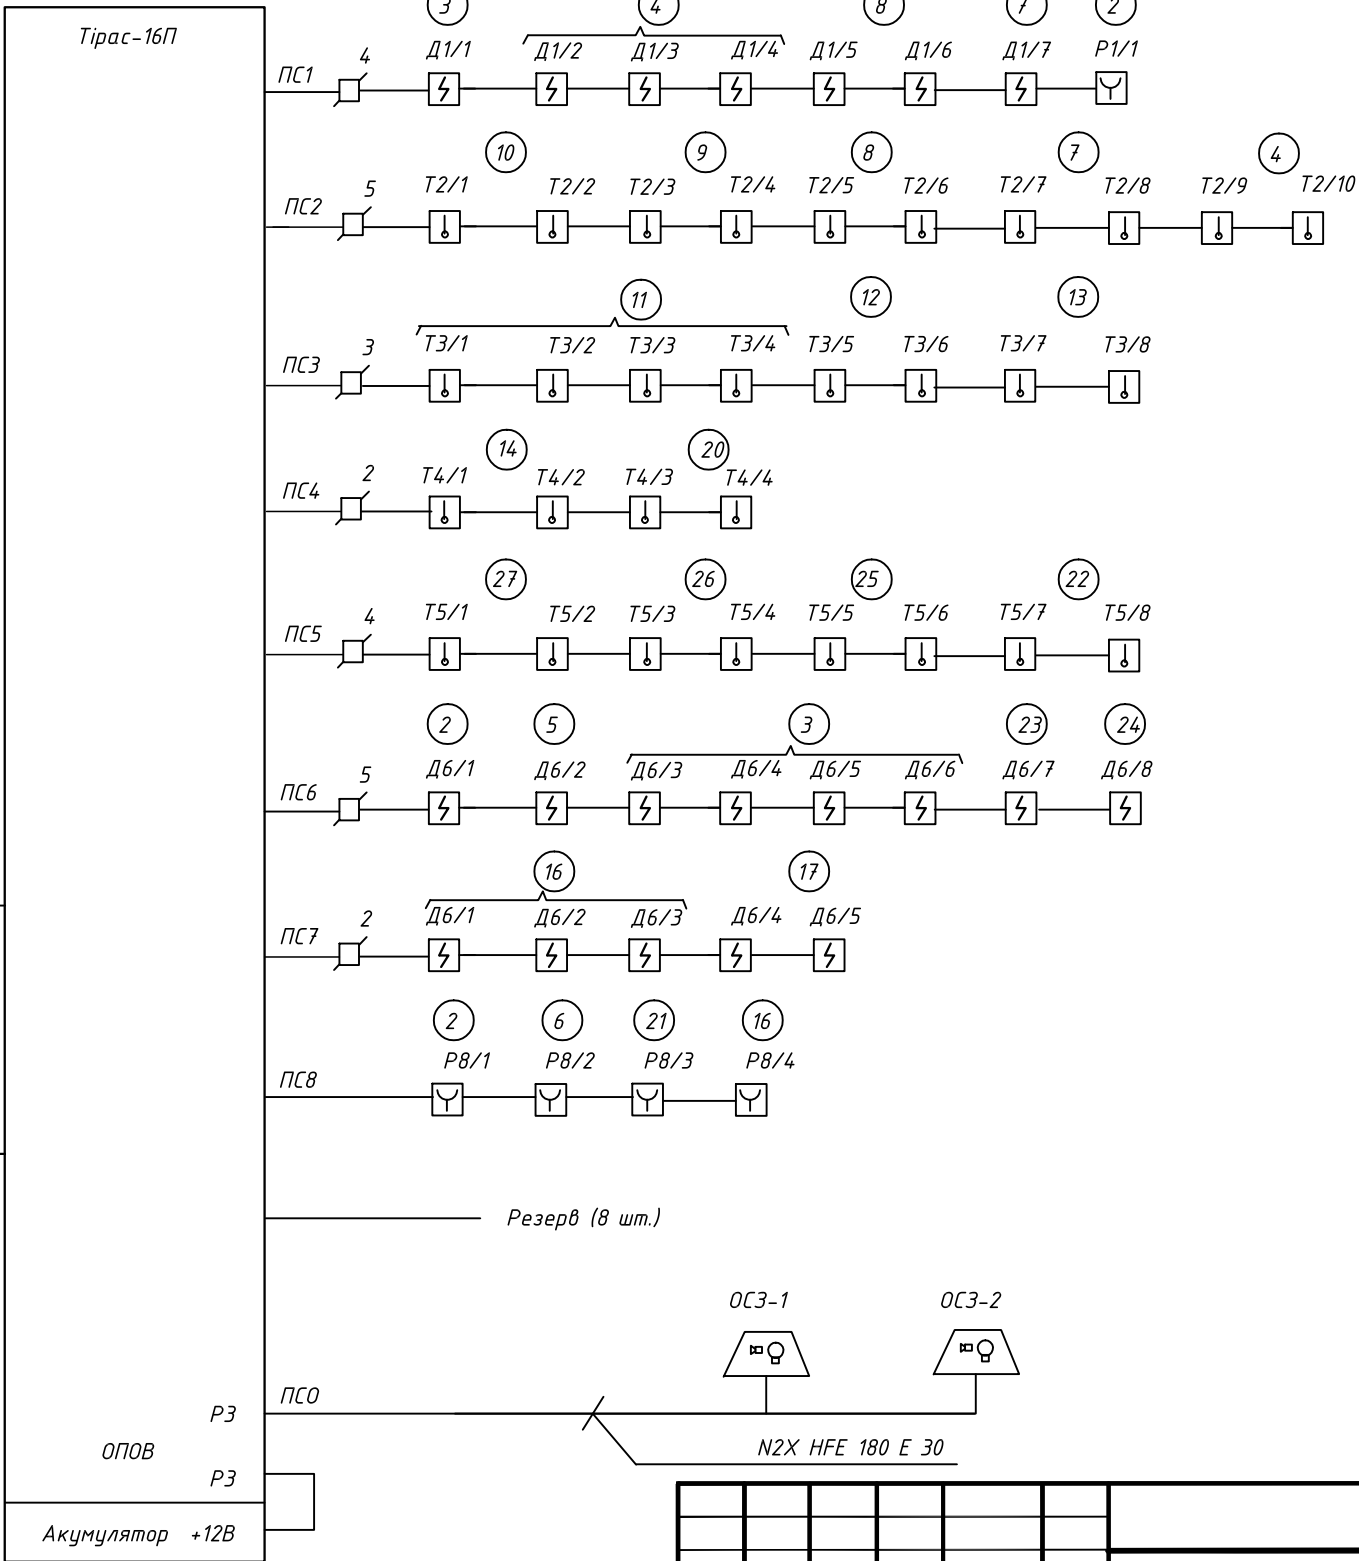
M-GCM



Інв. N орг.	Підпис та дата	Зам. інв. N
-------------	----------------	-------------

						55-ПС			
						Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області (коригування)			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Будівля амбулаторії	Стадія	Арк.	Аркушів
Розробив	Ярцун				02.24		РП	2	
Перевірів	Пономаренко				02.24				
ГІП	Рудий				02.24				
						Принципова схема пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу.	ТОВ "Укржитлопроект"		

Інв. N	ориг.	Підпис та дата	Зам. інв. N

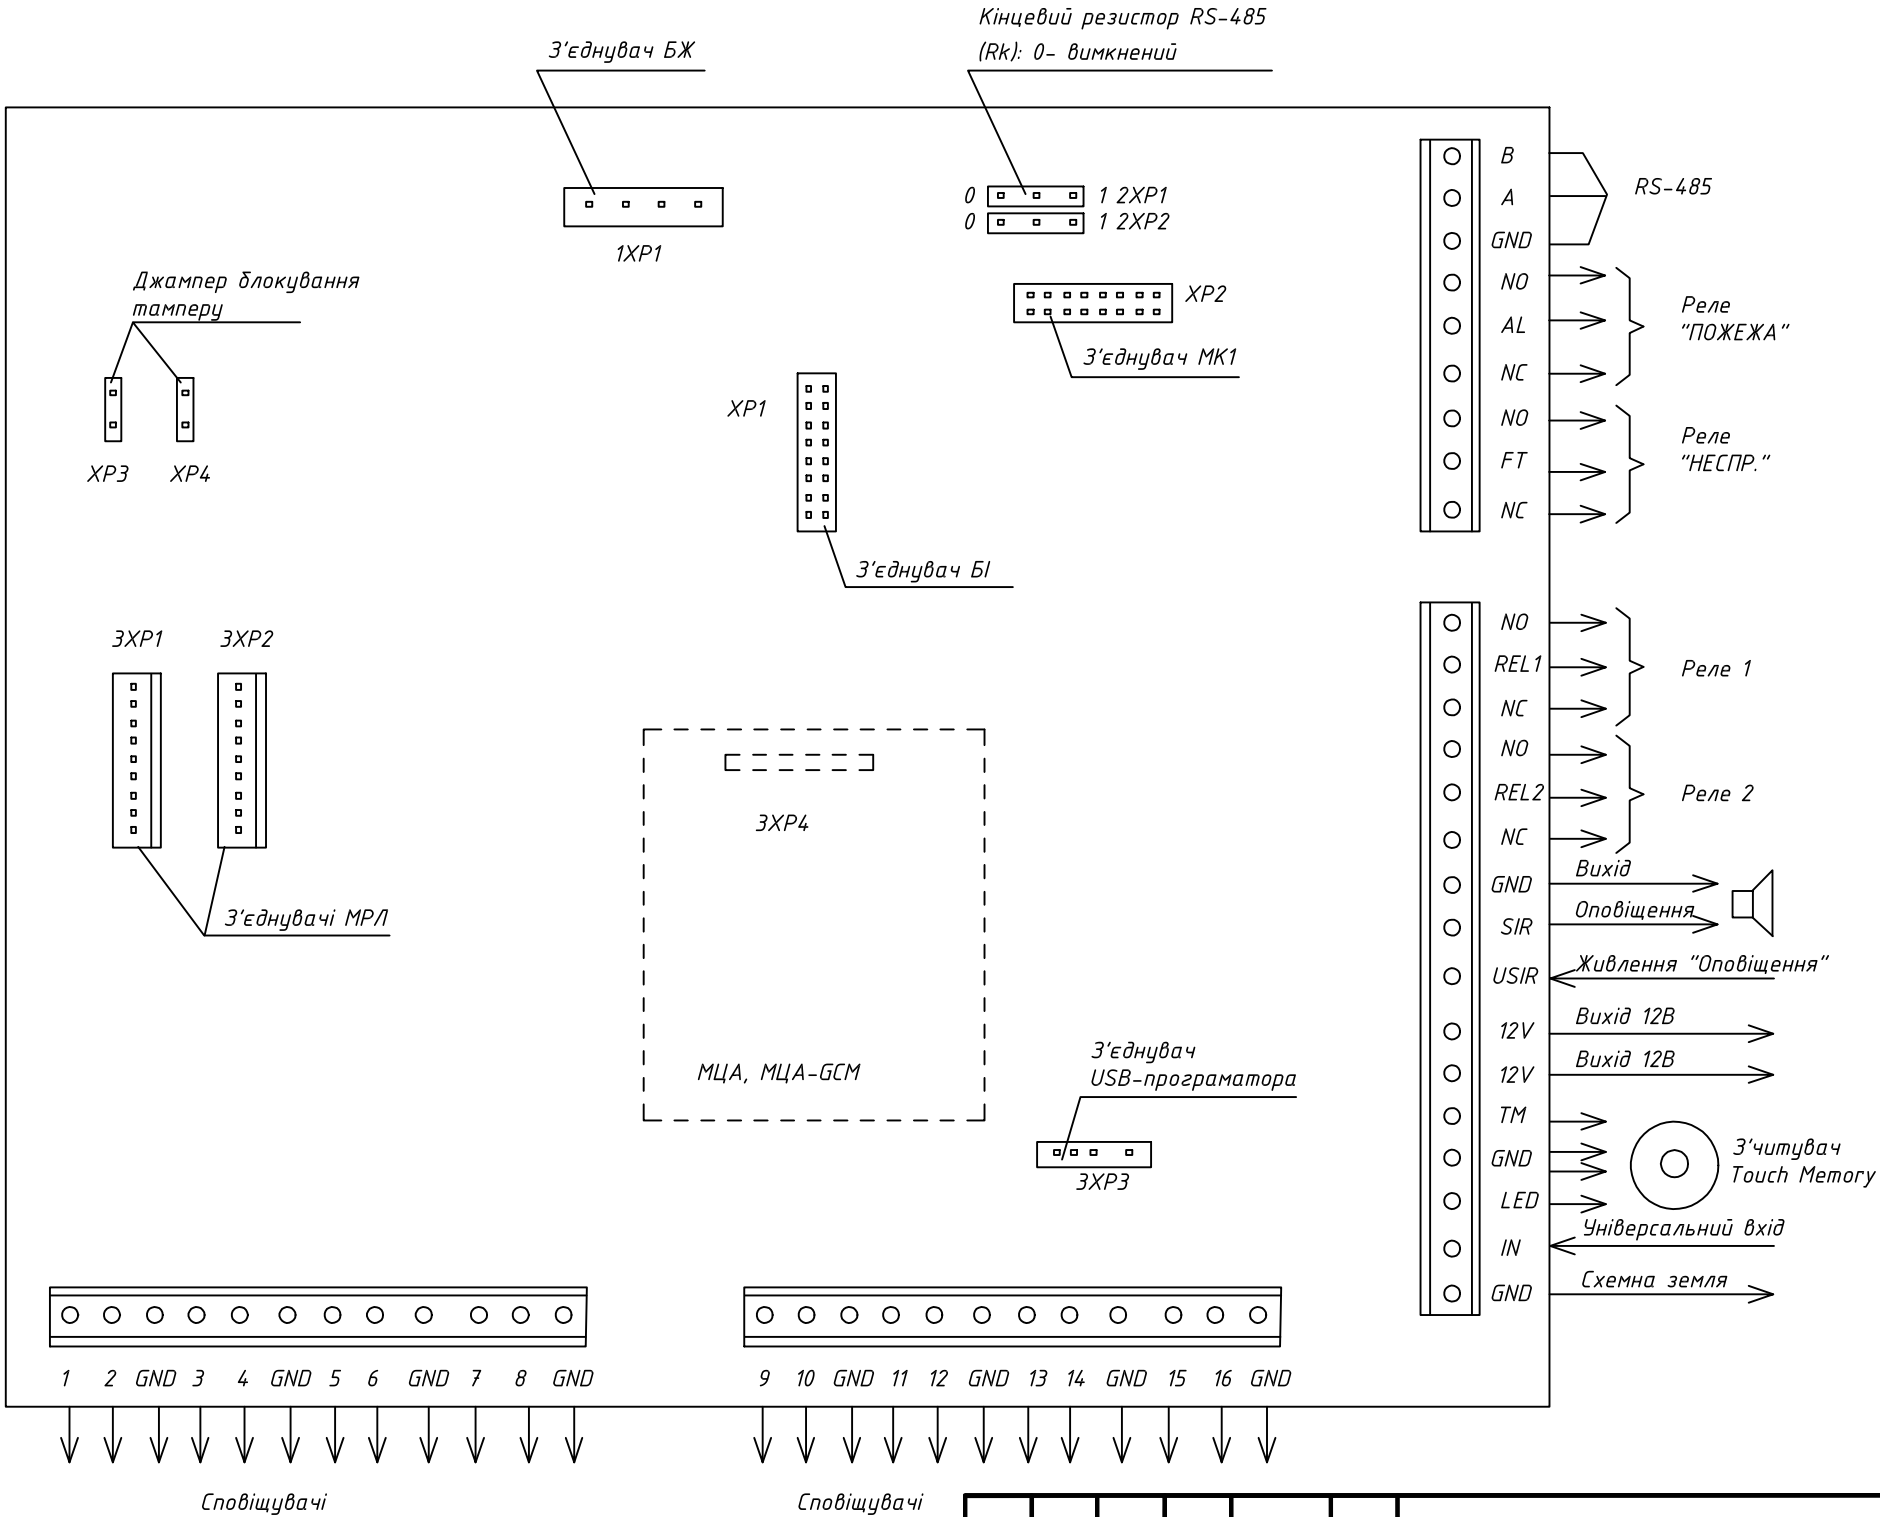




						55-ПС			
						Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області (коригування)			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Булівля амбулаторії	Стадія	Арк.	Аркушів
Розробив		Ярцун			02.24		РП	3	
Перевірив		Пономаренко			02.24				
ГІП		Рудий			02.24	Принципова схема підключення приладу приймально- контрольного.	ТОВ "Укржитлопроект"		

СХЕМА ВКЛЮЧЕННЯ ОХОРОННИХ ОПОВІЩУВАЧІВ
З НОРМАЛЬНО ЗАМКНЕНИМИ ТА НОРМАЛЬНО
РАЗОМКНУТИМИ КОНТАКТАМИ









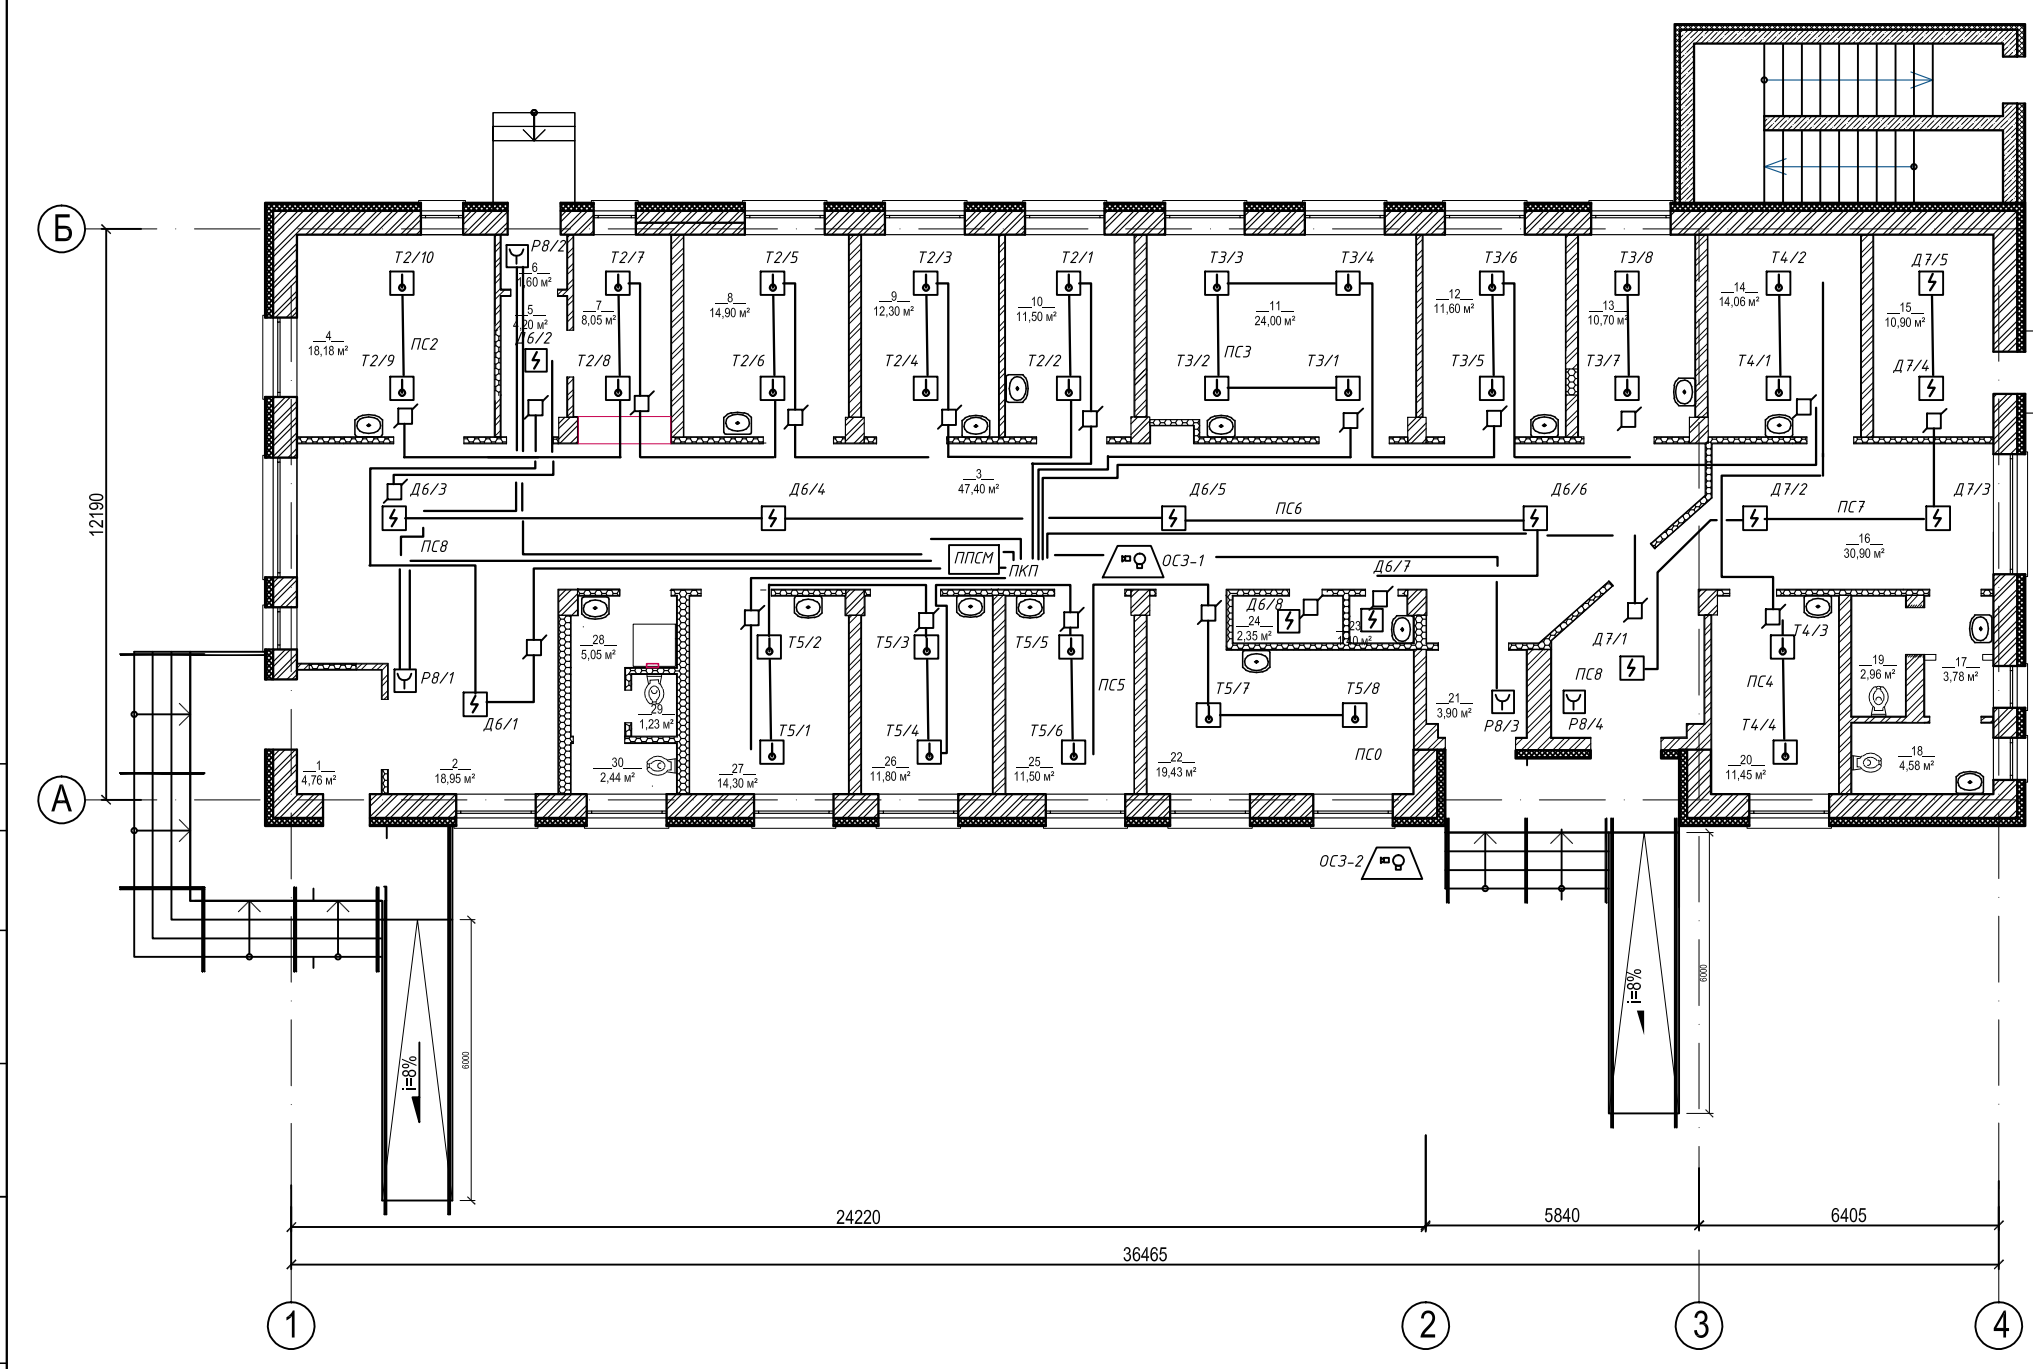
СХЕМА ВКЛЮЧЕННЯ ПОЖЕЖНИХ ОПОВІЩУВАЧІВ



Rок - КІНЦЕВИЙ РЕЗИСТОР 491-0,5-3 кОм+1%
Rш - ШУНТИРУЮЧИЙ РЕЗИСТОР 491-0,5-2,2 кОм+1%

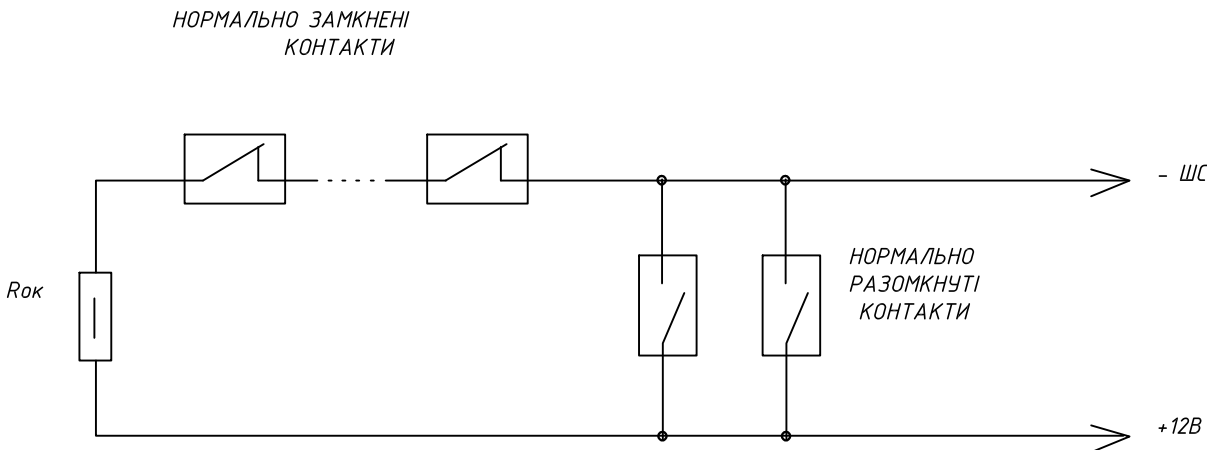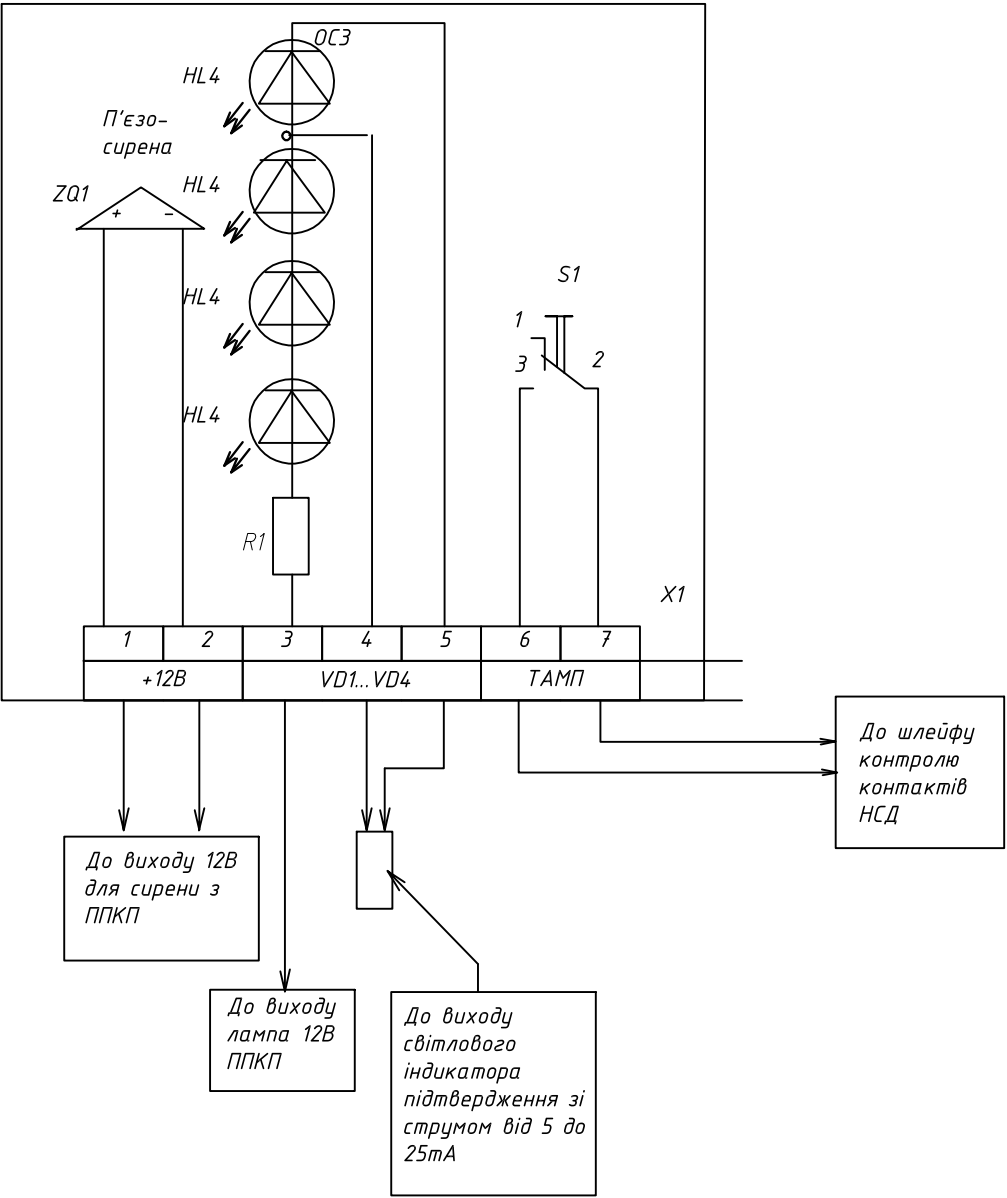

						55-ПС			
						Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області (коригування)			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Будівля амбулаторії	Стадія	Арк.	Аркушів
Розробив		Ярцун			02.24		РП	4	
Перевірів		Пономаренко			02.24				
ГІП		Рудий			02.24	Принципова схема підключення світло-звукового оповіщувача та сповіщувачів.		ТОВ "Укржитлопроект"	



№ Прим.	Найменування	Площа, м2	Кат. прим
1	2	3	4
1	Тамбур	4,76	
2	Хол - чекальня	18,95	
3	Коридор	47,40	
4	Кабінет стоматолога	18,18	
5	Коридор	4,20	
6	Тамбур	1,60	
7	Регістрація	8,05	
8	Кабінет сімейного лікаря	14,90	
9	Оглядова	12,30	
10	Кабінет сімейного лікаря	11,50	
11	Лабораторія	24,00	
12	Стерелізаційна	11,60	
13	Санітарна кімната	10,70	
14	Приміщення персоналу	14,06	
15	Котельня	10,90	
16	Коридор	30,90	
17	Шлюз	3,78	
18	Вбиральня	4,58	
19	Вбиральня	2,96	
20	Кабінет завідувача амбулаторії	11,45	
21	Тамбур	3,90	
22	Оглядний кабінет з гінекологічним кріслом	19,43	
23	Комора предметів прибирання	1,40	
24	Комора для білизни	2,35	
25	Діагностичний кабінет	11,50	
26	Кабінет щеплень	11,80	
27	Процедурна	14,30	
28	Шлюз	5,05	
29	Вбиральня	1,23	
30	Вбиральня	2,44	

Погоджено :


Зам.інв. №

Підпис і дата

Інв.№ор.

55-ПС					
Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області (коригування)					
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив	Яричун				02.24
Перевірив	Пономаренко				02.24
ГП	Рудий				02.24
Будівля амбулаторії				Стадія	Арк.
				РП	5
План розміщення технічних засобів пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на відм. 0.000				ТОВ "Укржитлопроект"	

Експлікація приміщень			
№ Прим.	Найменування	Площа, м2	Кат. прим.
1	2	3	4
1	Сходова клітина	20,00	
2	Коридор	2,5	
3	Коридор	2,7	
4	Підсобна	49,0	
5	Санвузол	1,9	
6	Санвузол	1,4	
7	Душова	2,1	
8	Коридор	5,9	



						55-ПС		
						Капітальний ремонт медамбулаторії по вул. Богдана Хмельницького в с. Богданівка Броварського району Київської області (коригування)		
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Бульвля амбулаторії	Стадія	Арк.
Розробив	Ярцун				02.24		РП	6
Перевірів	Пономаренко				02.24			
ГП	Рудий				02.24	План розміщення технічних засобів пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу на відм. -3.000		ТОВ "Укржитлопроект"

Погоджено :
Зам.інв. №
Підпис і дата
Інв.№ор.

Инв. № орг.

2 |